


TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

J. BASANAČIAUS G. 103B KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Rekomenduojama po pamaišymo mazgo, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	70	44
9	70	44
8	70	44
7	70	44
6	70	43
5	70	43
4	70	42
3	70	42
2	70	41
1	70	41
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	40
-4	70	41
-5	70	42
-6	70	43
-7	70	44
-8	70	45
-9	70	46
-10	70	48
-11	70	49
-12	70	50
-13	70	51
-14	70	52
-15	71	53
-16	72	54
-17	74	55
-18	75	56
-19	76	57
-20	78	58
-21	79	59
-22	80	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C
 Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
 debitas į šildymo sistemą 0,95 t/h .

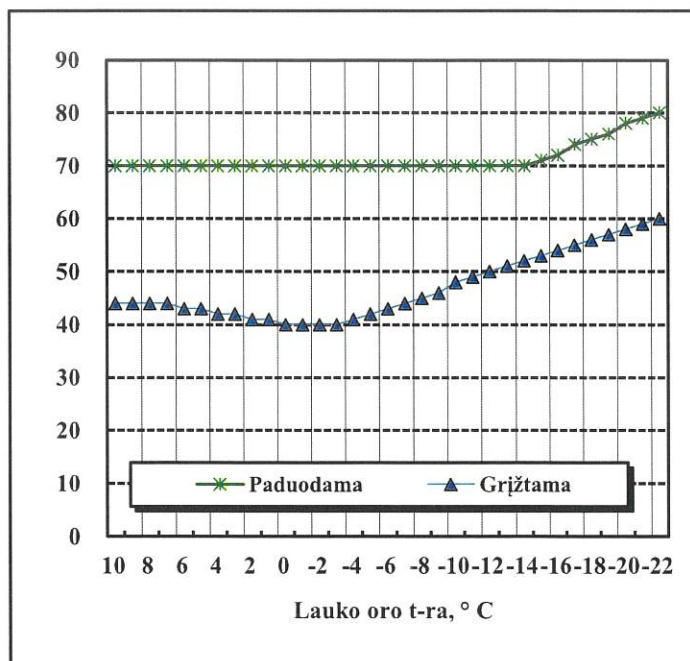

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA

Siaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____