


TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
[Signature]
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 04

J. BASANAČIAUS G. 56 KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Rekomenduojama po pamašymo mazgo, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	34	30
9	35	31
8	37	32
7	38	33
6	40	34
5	41	35
4	43	36
3	44	37
2	46	38
1	47	39
0	49	40
-1	50	41
-2	52	42
-3	53	43
-4	54	44
-5	56	45
-6	57	46
-7	59	47
-8	60	48
-9	61	48
-10	63	49
-11	64	50
-12	65	51
-13	67	52
-14	68	53
-15	69	54
-16	70	55
-17	72	55
-18	73	56
-19	74	57
-20	76	58
-21	77	59
-22	79	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C
Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas į šildymo sistemą 7,7 t/h .

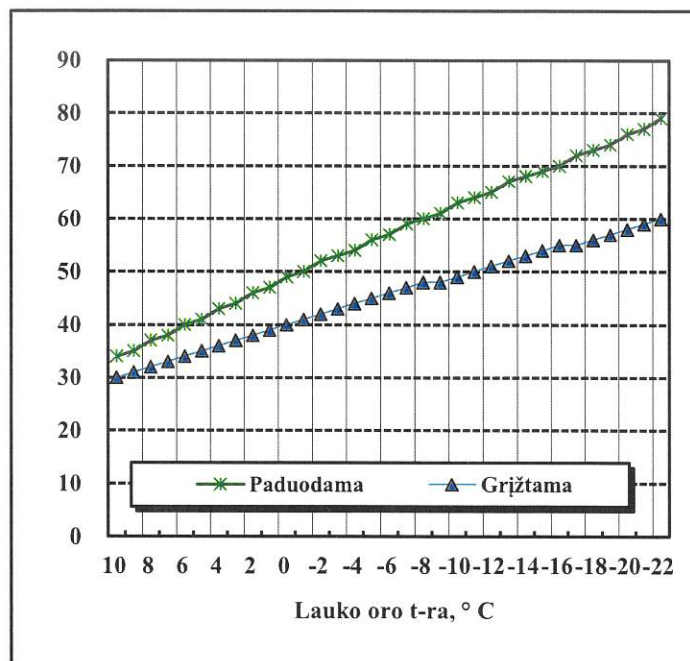

DVSTT v-kas

Eligijus Šaltupis

SUDERINTA

Siaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____