

TVIRTINU  
 UAB "Šiaulių energija"  
 Technikos direktorius  
 Remigijus Šinkūnas  
 2026 - 09 - 04

## PAPILĖS GATVĖS 3 KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

| Lauko oro<br>temperatūra, °C | Termofikacinio vandens<br>temperatūra |              |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                              | Paduodama, °C                         | Grižtama, °C |
| 10                           | 70                                    | 41           |
| 9                            | 70                                    | 41           |
| 8                            | 70                                    | 41           |
| 7                            | 70                                    | 41           |
| 6                            | 70                                    | 41           |
| 5                            | 70                                    | 40           |
| 4                            | 70                                    | 40           |
| 3                            | 70                                    | 39           |
| 2                            | 70                                    | 39           |
| 1                            | 70                                    | 39           |
| 0                            | 70                                    | 40           |
| -1                           | 70                                    | 40           |
| -2                           | 70                                    | 40           |
| -3                           | 70                                    | 40           |
| -4                           | 70                                    | 41           |
| -5                           | 70                                    | 42           |
| -6                           | 70                                    | 43           |
| -7                           | 70                                    | 43           |
| -8                           | 70                                    | 44           |
| -9                           | 70                                    | 44           |
| -10                          | 70                                    | 45           |
| -11                          | 70                                    | 46           |
| -12                          | 70                                    | 47           |
| -13                          | 70                                    | 48           |
| -14                          | 70                                    | 49           |
| -15                          | 71                                    | 49           |
| -16                          | 72                                    | 49           |
| -17                          | 74                                    | 49           |
| -18                          | 75                                    | 49           |
| -19                          | 76                                    | 49           |
| -20                          | 78                                    | 50           |
| -21                          | 79                                    | 50           |
| -22                          | 81                                    | 50           |

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis  
 termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=26 m.v.st.      Hg=20 m.v.st.  
 Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens  
 debitas 23 t/h  
 Sutartiniai žymėjimai:  
 Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,  
 Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

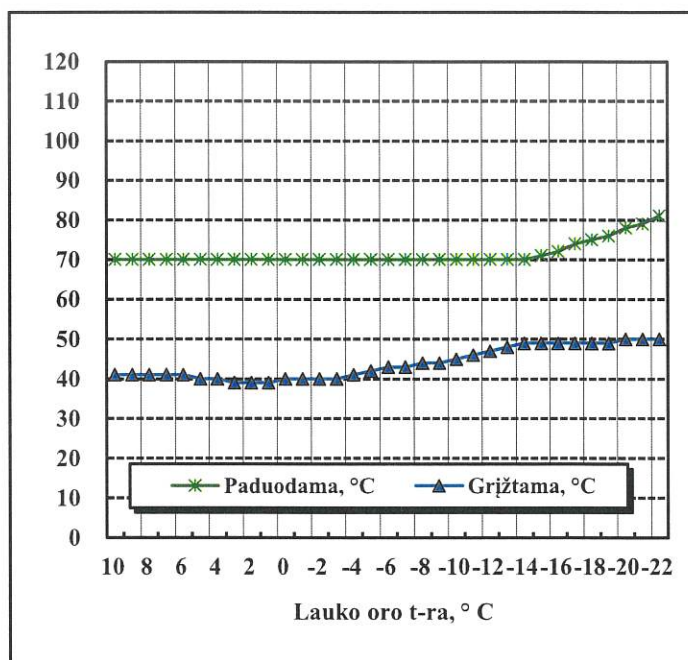

Eligijus Saltupis

SUDERINTA  
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - \_\_\_\_ - \_\_\_\_