

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
[Signature]
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 04

PIETINĖS KATILINĖS IR ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	70	41
9	70	41
8	70	41
7	70	41
6	70	41
5	70	40
4	70	40
3	70	39
2	70	39
1	71	39
0	72	40
-1	73	40
-2	74	40
-3	76	40
-4	79	41
-5	81	42
-6	83	43
-7	85	43
-8	86	44
-9	87	44
-10	89	45
-11	91	46
-12	93	47
-13	94	48
-14	95	49
-15	97	49
-16	98	49
-17	99	49
-18	100	49
-19	100	49
-20	100	50
-21	100	50
-22	100	50

DVSTT v-kas

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis termofikacinio vandens parametrų reguliavimas. Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens debitas 4065 t/h.

Kai termofikacinio vandens debitas $G < 2550$ t/h:

Hp=60m.v.st. Hg=15 m.v.st.

Kai termofikac.vandens debitas $2550 \text{ t/h} < G < 2850$ t/h:

Hp=65 m.v.st. Hg=15 m.v.st.


Kai termofikacinio vandens debitas $G > 2850$ t/h:

Hp=70 m.v.st. Hg=15 m.v.st.

Sutartiniai žymėjimai:


Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

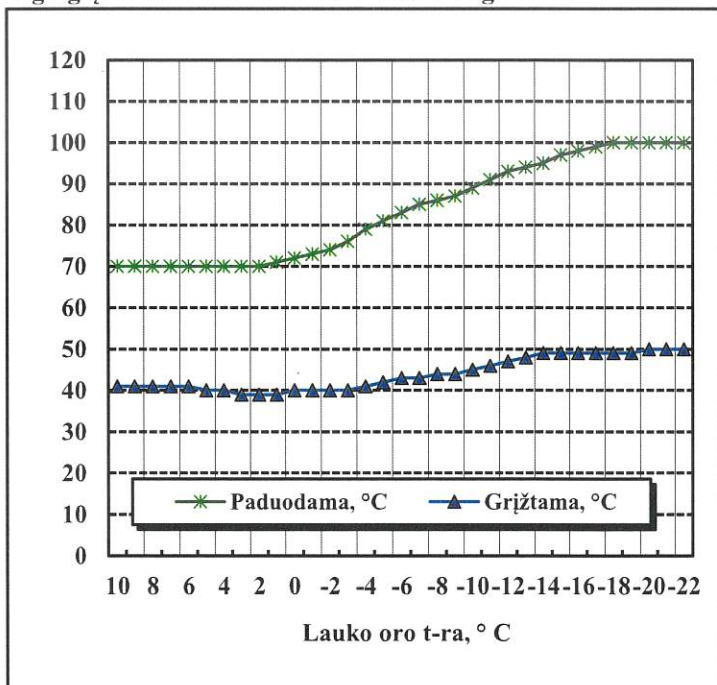

Eligijus Saltupis

[Signature]

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

**PIETINĖS KATILINĖS IR ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS
 ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS**

**ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU PRIKLAUSOMOMIS ŠILDYMO SISTEMOMIS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas**

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po pamaisymo siurblio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	67	47	41
0	68	49	40
-1	69	50	40
-2	70	52	40
-3	72	53	40
-4	75	54	41
-5	77	56	42
-6	79	57	43
-7	81	59	43
-8	82	60	44
-9	83	61	44
-10	85	63	45
-11	87	64	46
-12	89	65	47
-13	90	67	48
-14	91	68	49
-15	93	69	49
-16	94	70	49
-17	96	72	49
-18	96	73	49
-19	96	74	49
-20	96	76	50
-21	96	77	50
-22	96	79	50


Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____



TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

**PIETINĖS KATILINĖS IR ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS
 ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU NEPRIKLAUSOMOMIS ŠILDYMO SISTEMOMIS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas**

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po šilumokaičio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	67	47	41
0	68	49	40
-1	69	50	40
-2	70	52	40
-3	72	53	41
-4	75	54	42
-5	77	56	43
-6	79	57	44
-7	81	59	45
-8	82	60	47
-9	83	61	48
-10	85	63	48
-11	87	64	49
-12	89	65	49
-13	90	67	49
-14	91	68	50
-15	93	69	50
-16	94	70	51
-17	96	72	51
-18	96	73	52
-19	96	74	53
-20	96	76	53
-21	96	77	54
-22	96	79	55

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

