

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

RĖKYVOS KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grižtama, °C
10	70	44
9	70	44
8	70	44
7	70	44
6	70	43
5	70	43
4	70	42
3	70	42
2	70	41
1	70	41
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	41
-4	70	42
-5	70	43
-6	70	44
-7	70	45
-8	70	47
-9	70	48
-10	71	48
-11	72	49
-12	73	49
-13	74	49
-14	75	50
-15	76	50
-16	77	51
-17	78	51
-18	79	52
-19	80	53
-20	81	53
-21	82	54
-22	83	55

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
 termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=42 m.v.st. Hg=20 m.v.st.
 Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
 debitas 100 t/h
 Sutartiniai žymėjimai:
 Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,
 Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

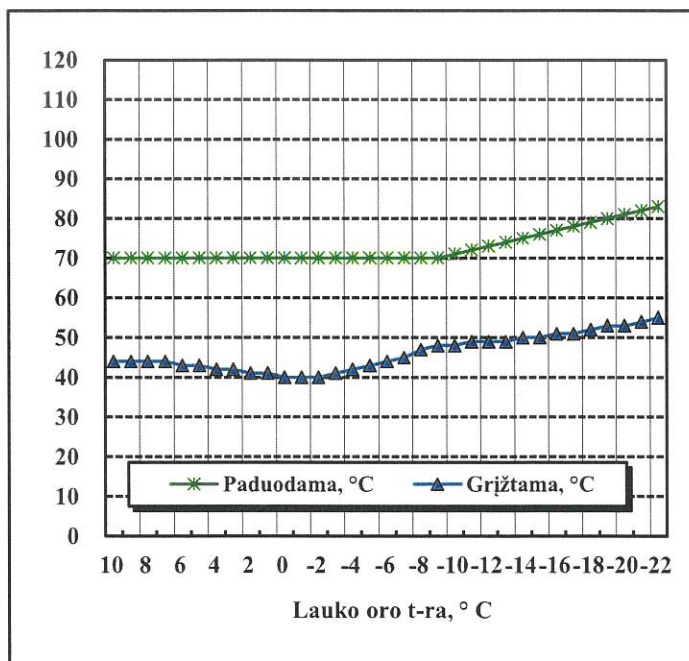

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

**RĖKYVOS KATILINĖS
 ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU ŠILUMOS PUNKTAIS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas**

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po pamaišymo siurblio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	65	47	41
0	65	49	40
-1	65	50	40
-2	65	52	40
-3	65	53	41
-4	65	54	42
-5	65	56	43
-6	65	57	44
-7	65	59	45
-8	66	60	47
-9	67	61	48
-10	68	63	48
-11	69	64	49
-12	70	65	49
-13	71	66	49
-14	72	67	50
-15	73	68	50
-16	74	69	51
-17	75	70	51
-18	76	71	52
-19	77	72	53
-20	78	73	53
-21	79	74	54
-22	80	75	55

Patalpų oro temperatūra 18 °C


DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____



TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

RĖKYVOS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
PAMAIŠYMO MAZGUI Į KVARTALĄ
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rek. paduodama po pamaišymo, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	65	47	41
0	65	49	40
-1	65	50	40
-2	65	52	40
-3	65	53	41
-4	65	54	42
-5	65	56	43
-6	65	57	44
-7	65	59	45
-8	66	60	47
-9	67	61	48
-10	68	63	48
-11	69	64	49
-12	70	65	49
-13	71	66	49
-14	72	67	50
-15	73	68	50
-16	74	69	51
-17	75	70	51
-18	76	71	52
-19	77	72	53
-20	78	73	53
-21	79	74	54
-22	80	75	55

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

