

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 04

SODO GATVĖS KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	70	44
9	70	44
8	70	44
7	70	44
6	70	43
5	70	43
4	70	42
3	70	42
2	70	41
1	70	41
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	40
-4	70	41
-5	70	42
-6	70	43
-7	70	44
-8	70	45
-9	70	46
-10	70	48
-11	70	49
-12	70	50
-13	70	51
-14	70	52
-15	71	53
-16	72	54
-17	74	55
-18	75	56
-19	76	57
-20	78	58
-21	79	59
-22	81	60

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.


Hp=16 m.v.st. Hg=10 m.v.st.
Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas 25 t/h
Sutartiniai žymėjimai:
Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,
Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

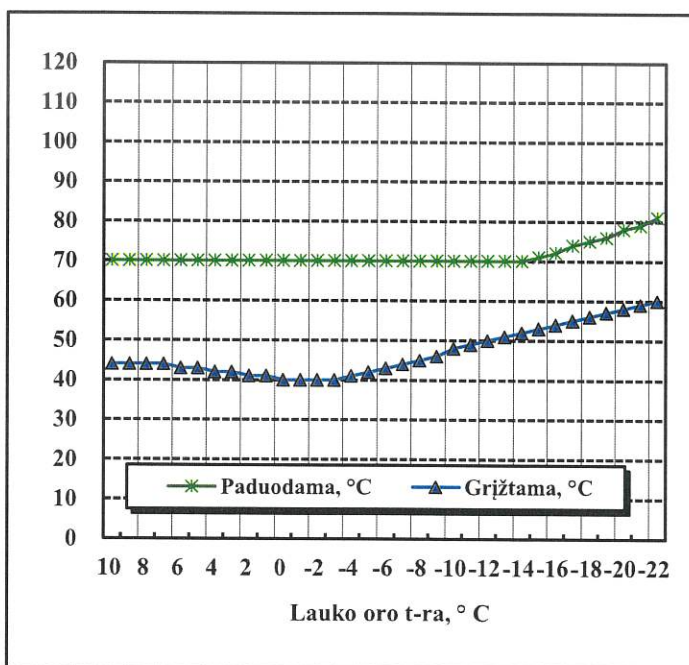

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

SODO GATVĖS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
ŠILUMOS VARTOTOJAMS
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po pamaišymo siurblio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	68	34	44
9	68	35	44
8	68	37	44
7	68	38	44
6	68	40	43
5	68	41	43
4	68	43	42
3	68	44	42
2	68	46	41
1	68	47	41
0	68	49	40
-1	68	50	40
-2	68	52	40
-3	68	53	40
-4	68	54	41
-5	68	56	42
-6	68	57	43
-7	68	59	44
-8	68	60	45
-9	68	61	46
-10	68	63	48
-11	68	64	49
-12	68	65	50
-13	68	67	51
-14	68	68	52
-15	69	69	53
-16	70	70	54
-17	72	72	55
-18	73	73	56
-19	74	74	57
-20	76	76	58
-21	77	77	59
-22	79	79	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

