

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 04

STUMBRO GATVĖS KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	70	44
9	70	44
8	70	44
7	70	44
6	70	44
5	70	43
4	70	43
3	70	42
2	70	42
1	70	41
0	70	41
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	40
-4	70	41
-5	70	42
-6	70	43
-7	70	44
-8	70	45
-9	70	46
-10	71	48
-11	72	49
-12	73	50
-13	74	51
-14	75	52
-15	76	53
-16	77	54
-17	78	55
-18	79	56
-19	80	57
-20	81	58
-21	82	59
-22	83	60

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=42 m.v.st. Hg=26 m.v.st.
Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas 128 t/h
Sutartiniai žymėjimai:
Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,
Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

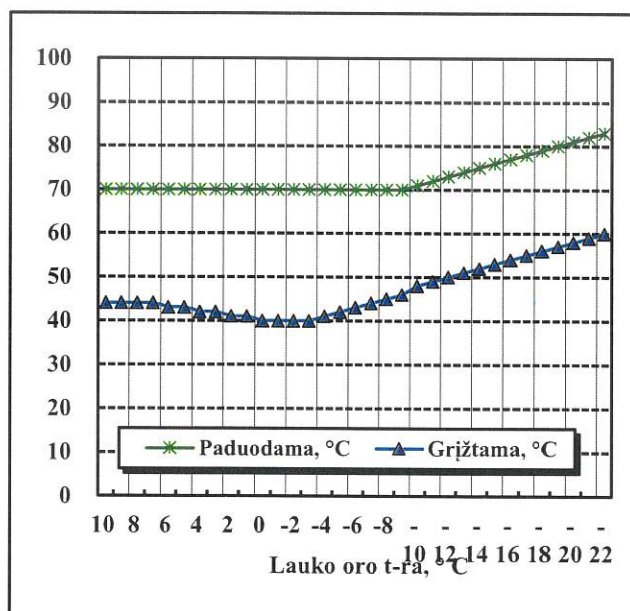

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____