

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 09

ZOKNIŲ KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grižtama, °C
10	70	41
9	70	41
8	70	41
7	70	41
6	70	41
5	70	40
4	70	40
3	70	39
2	70	39
1	70	39
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	40
-4	70	41
-5	70	42
-6	70	43
-7	70	43
-8	71	44
-9	72	44
-10	73	45
-11	74	46
-12	75	47
-13	76	48
-14	77	49
-15	78	49
-16	79	49
-17	80	49
-18	80	49
-19	80	49
-20	80	50
-21	80	50
-22	80	50

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
 termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=40 m.v.st. Hg=22 m.v.st.
 Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
 debitas 200 t/h
 Sutartiniai žymėjimai:
 Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,
 Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

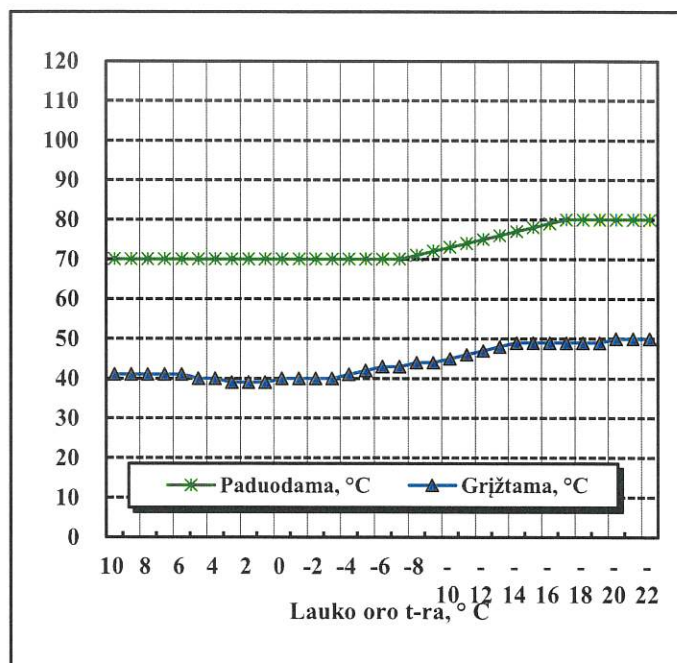

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____