

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
[Signature]
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 09

ŠILŪNŲ KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=30 m.v.st. Hg=15 m.v.st.

Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas 27,7 t/h

Sutartiniai žymėjimai:

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.


Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	43	35
9	44	36
8	45	37
7	46	38
6	47	39
5	48	40
4	50	41
3	51	42
2	53	43
1	55	44
0	56	45
-1	57	46
-2	59	47
-3	60	48
-4	61	49
-5	63	50
-6	65	51
-7	66	52
-8	67	53
-9	68	53
-10	70	54
-11	71	55
-12	73	55
-13	75	56
-14	76	56
-15	77	56
-16	78	57
-17	79	57
-18	80	58
-19	81	58
-20	82	59
-21	83	59
-22	83	60

DVSTT v-kas

SUDERINTA


Siaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

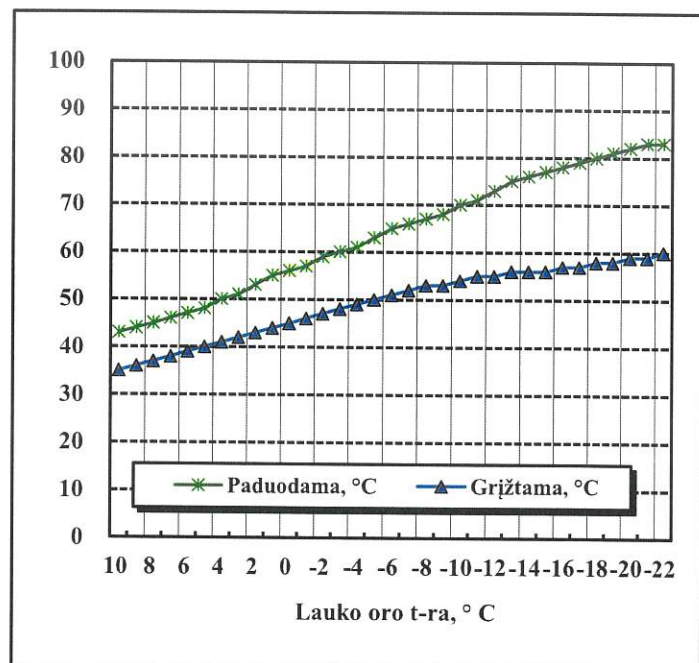

Eligijus Saltupis

[Signature]

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

ŠILŪNŲ KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama paduodama į šild. Sistemą, °C	Vidutinė paros grįžtama iš šild. sistemos (ne didesnė), °C
10	41	38	30
9	42	39	31
8	43	40	32
7	44	41	33
6	45	42	34
5	46	43	35
4	48	45	36
3	49	46	37
2	51	48	38
1	53	50	39
0	54	51	40
-1	55	52	41
-2	57	54	42
-3	58	55	43
-4	59	56	44
-5	61	58	45
-6	63	60	46
-7	64	61	47
-8	65	62	48
-9	66	63	48
-10	68	65	49
-11	69	66	50
-12	71	68	51
-13	73	70	52
-14	74	71	53
-15	75	72	54
-16	76	73	55
-17	77	74	55
-18	78	75	56
-19	79	76	57
-20	80	77	58
-21	81	78	59
-22	81	78	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C

SUDERINTA
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

 2026 - ____ - ____

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

