

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius
[Signature]
Remigijus Šinkūnas
2026 - 09 - 04

**AUKŠTELKĖS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS**
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	36	30
9	37	31
8	39	32
7	40	33
6	42	34
5	43	35
4	45	36
3	46	37
2	48	38
1	49	39
0	51	40
-1	52	41
-2	54	42
-3	55	43
-4	56	44
-5	58	45
-6	59	46
-7	61	47
-8	62	48
-9	63	48
-10	65	49
-11	66	50
-12	67	51
-13	69	52
-14	70	53
-15	71	54
-16	72	55
-17	74	55
-18	75	56
-19	76	57
-20	78	58
-21	79	59
-22	81	60

DVSTT v-kas


Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas 29 t/h

Hp=40 m.v.st. Hg=22 m.v.st.

Sutartiniai žymėjimai:

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

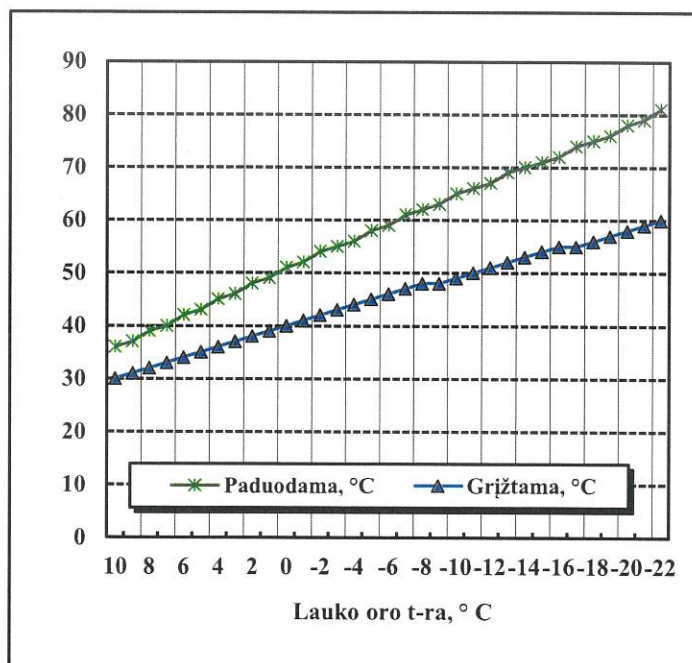


Eligijus Saltupis

SUDERINTA

Siaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius

Remigijus Šinkūnas
2026 - 10 - 04

AUKŠTELKĖS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

ŠILUMOS VARTOTOJAMS
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Vidutinė paros paduodama, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	34	30
9	35	31
8	37	32
7	38	33
6	40	34
5	41	35
4	43	36
3	44	37
2	46	38
1	47	39
0	49	40
-1	50	41
-2	52	42
-3	53	43
-4	54	44
-5	56	45
-6	57	46
-7	59	47
-8	60	48
-9	61	48
-10	63	49
-11	64	50
-12	65	51
-13	67	52
-14	68	53
-15	69	54
-16	70	55
-17	72	55
-18	73	56
-19	74	57
-20	76	58
-21	77	59
-22	79	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

SUDERINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

Eligijus Saltupis

