

TVIRTINU  
UAB "Šiaulių energija"  
Technikos direktorius  
*Remigijus Šinkūnas*  
Remigijus Šinkūnas  
2026 - 09 - 04

## KURŠŲ KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS


2026 - 2027 m. šildymo sezonas

| Lauko oro<br>temperatūra, °C | Termofikacinio vandens<br>temperatūra |              |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                              | Paduodama, °C                         | Grįžtama, °C |
| 10                           | 70                                    | 44           |
| 9                            | 70                                    | 44           |
| 8                            | 70                                    | 44           |
| 7                            | 70                                    | 44           |
| 6                            | 70                                    | 43           |
| 5                            | 70                                    | 43           |
| 4                            | 70                                    | 42           |
| 3                            | 70                                    | 42           |
| 2                            | 70                                    | 41           |
| 1                            | 70                                    | 41           |
| 0                            | 70                                    | 40           |
| -1                           | 70                                    | 40           |
| -2                           | 70                                    | 40           |
| -3                           | 70                                    | 41           |
| -4                           | 70                                    | 42           |
| -5                           | 70                                    | 43           |
| -6                           | 70                                    | 44           |
| -7                           | 70                                    | 45           |
| -8                           | 71                                    | 47           |
| -9                           | 72                                    | 48           |
| -10                          | 73                                    | 48           |
| -11                          | 74                                    | 49           |
| -12                          | 75                                    | 49           |
| -13                          | 76                                    | 49           |
| -14                          | 77                                    | 50           |
| -15                          | 78                                    | 50           |
| -16                          | 79                                    | 51           |
| -17                          | 80                                    | 51           |
| -18                          | 81                                    | 52           |
| -19                          | 82                                    | 53           |
| -20                          | 82                                    | 53           |
| -21                          | 83                                    | 54           |
| -22                          | 83                                    | 55           |

DVSTT v-kas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis  
termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.


Hp=40 m.v.st. Hg=20 m.v.st.  
Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens  
debitas 200 t/h  
Sutartiniai žymėjimai:  
Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,  
Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

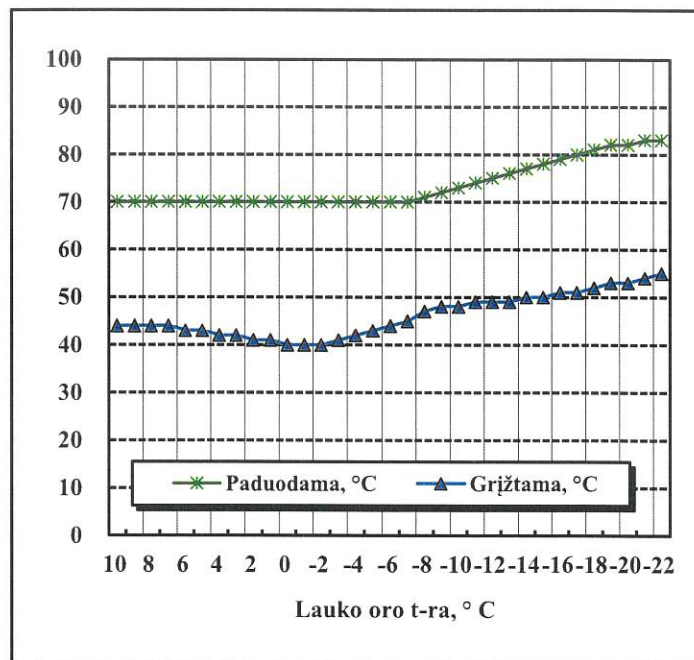

Eligijus Saltupis

SUDERINTA  
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

TVIRTINU  
 UAB "Šiaulių energija"  
 Technikos direktorius  
  
 Remigijus Šinkūnas  
 2026 - 09 - 04

**KURŠŲ KATILINĖS**  
**ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS**  
**ŠILUMOS VARTOTOJAMS**  
**2026 - 2027 m. šildymo sezonas**

| Vidutinė paros<br>lauko oro<br>temperatūra, °C | Termofikacinio vandens temperatūra |                                             |                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                | Vidutinė paros<br>paduodama, °C    | Rekomenduojama po<br>pamaišymo siurblio, °C | Vidutinė paros grįžtama į<br>tinklus (ne didesnė), °C |
| 10                                             | 65                                 | 34                                          | 29                                                    |
| 9                                              | 65                                 | 35                                          | 30                                                    |
| 8                                              | 65                                 | 37                                          | 32                                                    |
| 7                                              | 65                                 | 38                                          | 33                                                    |
| 6                                              | 65                                 | 40                                          | 35                                                    |
| 5                                              | 65                                 | 41                                          | 36                                                    |
| 4                                              | 65                                 | 43                                          | 38                                                    |
| 3                                              | 65                                 | 44                                          | 39                                                    |
| 2                                              | 65                                 | 46                                          | 41                                                    |
| 1                                              | 65                                 | 47                                          | 41                                                    |
| 0                                              | 65                                 | 49                                          | 40                                                    |
| -1                                             | 65                                 | 50                                          | 40                                                    |
| -2                                             | 65                                 | 52                                          | 40                                                    |
| -3                                             | 65                                 | 53                                          | 41                                                    |
| -4                                             | 65                                 | 54                                          | 42                                                    |
| -5                                             | 65                                 | 56                                          | 43                                                    |
| -6                                             | 65                                 | 57                                          | 44                                                    |
| -7                                             | 65                                 | 59                                          | 45                                                    |
| -8                                             | 66                                 | 60                                          | 47                                                    |
| -9                                             | 67                                 | 61                                          | 48                                                    |
| -10                                            | 68                                 | 63                                          | 48                                                    |
| -11                                            | 69                                 | 64                                          | 49                                                    |
| -12                                            | 70                                 | 65                                          | 49                                                    |
| -13                                            | 71                                 | 66                                          | 49                                                    |
| -14                                            | 72                                 | 67                                          | 50                                                    |
| -15                                            | 73                                 | 68                                          | 50                                                    |
| -16                                            | 74                                 | 69                                          | 51                                                    |
| -17                                            | 75                                 | 70                                          | 51                                                    |
| -18                                            | 76                                 | 71                                          | 52                                                    |
| -19                                            | 77                                 | 72                                          | 53                                                    |
| -20                                            | 78                                 | 73                                          | 53                                                    |
| -21                                            | 79                                 | 74                                          | 54                                                    |
| -22                                            | 80                                 | 75                                          | 55                                                    |

Patalpų oro temperatūra 18 °C


DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA  
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 2026 - \_\_\_\_ - \_\_\_\_



TVIRTINU  
 UAB "Šiaulių energija"  
 Technikos direktorius  
  
 Remigijus Šinkūnas  
 2026 - 09 - 04

**KURŠŲ KATILINĖS**  
**ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS**  
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU NEPRIKLAUSOMOMIS ŠILDYMO SISTEMOMIS  
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas

| Vidutinė paros<br>lauko oro<br>temperatūra, °C | Termofikacinio vandens temperatūra |                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                | Vidutinė paros<br>paduodama, °C    | Rekomenduojama po<br>šilumokaičio, °C | Vidutinė paros grįžtama į<br>tinklus (ne didesnė), °C |
| 10                                             | 65                                 | 34                                    | 29                                                    |
| 9                                              | 65                                 | 35                                    | 30                                                    |
| 8                                              | 65                                 | 37                                    | 32                                                    |
| 7                                              | 65                                 | 38                                    | 33                                                    |
| 6                                              | 65                                 | 40                                    | 35                                                    |
| 5                                              | 65                                 | 41                                    | 36                                                    |
| 4                                              | 65                                 | 43                                    | 38                                                    |
| 3                                              | 65                                 | 44                                    | 39                                                    |
| 2                                              | 65                                 | 46                                    | 41                                                    |
| 1                                              | 65                                 | 47                                    | 41                                                    |
| 0                                              | 65                                 | 49                                    | 40                                                    |
| -1                                             | 65                                 | 50                                    | 40                                                    |
| -2                                             | 65                                 | 52                                    | 40                                                    |
| -3                                             | 65                                 | 53                                    | 41                                                    |
| -4                                             | 65                                 | 54                                    | 42                                                    |
| -5                                             | 65                                 | 56                                    | 43                                                    |
| -6                                             | 65                                 | 57                                    | 44                                                    |
| -7                                             | 65                                 | 59                                    | 45                                                    |
| -8                                             | 66                                 | 60                                    | 47                                                    |
| -9                                             | 67                                 | 61                                    | 48                                                    |
| -10                                            | 68                                 | 63                                    | 48                                                    |
| -11                                            | 69                                 | 64                                    | 49                                                    |
| -12                                            | 70                                 | 65                                    | 50                                                    |
| -13                                            | 71                                 | 66                                    | 51                                                    |
| -14                                            | 72                                 | 67                                    | 52                                                    |
| -15                                            | 73                                 | 68                                    | 53                                                    |
| -16                                            | 74                                 | 69                                    | 54                                                    |
| -17                                            | 75                                 | 70                                    | 55                                                    |
| -18                                            | 76                                 | 71                                    | 56                                                    |
| -19                                            | 77                                 | 72                                    | 57                                                    |
| -20                                            | 78                                 | 73                                    | 58                                                    |
| -21                                            | 79                                 | 74                                    | 59                                                    |
| -22                                            | 80                                 | 75                                    | 60                                                    |

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA

Siaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

