

TVIRTINU
UAB "Šiaulių energija"
Technikos direktorius

Remigijus Šinkūnas

2026 - 03 - 04

PAVENČIŲ KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Katilinėje atliekamas kokybinis - kiekybinis
termofikacinio vandens parametrų reguliavimas.

Hp=35 m.v.st.

Hg=20 m.v.st.

Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens
debitas 28 t/h

Sutartiniai žymėjimai:

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.


Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	70	44
9	70	44
8	70	44
7	70	44
6	70	43
5	70	43
4	70	42
3	70	42
2	70	41
1	70	41
0	70	40
-1	70	40
-2	70	40
-3	70	41
-4	70	42
-5	70	43
-6	70	44
-7	70	45
-8	71	47
-9	72	48
-10	73	48
-11	74	49
-12	75	49
-13	76	49
-14	77	50
-15	78	50
-16	79	51
-17	80	51
-18	81	52
-19	82	53
-20	82	53
-21	83	54
-22	83	55

DVSTT v-kas


SUDERINTA

Siaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

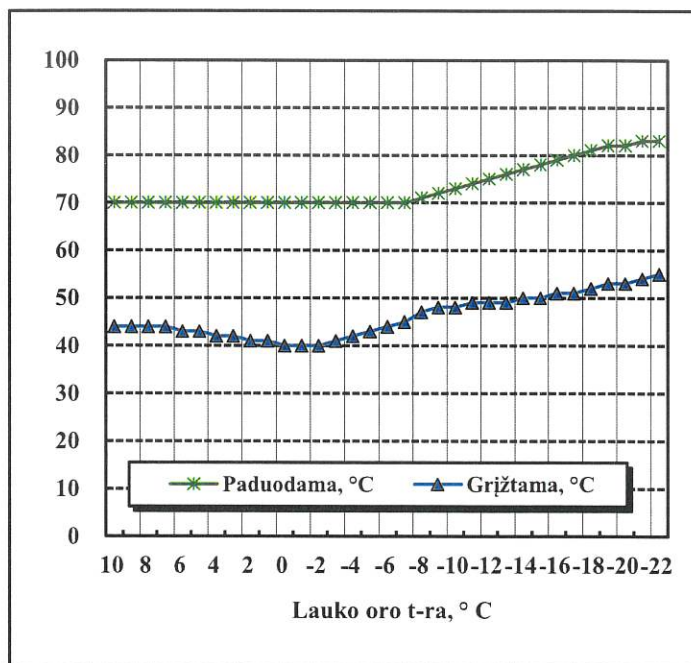

Eligijus Saltupis

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 08 - 04

**PAVENČIŲ KATILINĖS
 ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas**

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po pamaisymo siurblio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	65	47	41
0	65	49	40
-1	65	50	40
-2	65	52	40
-3	65	53	41
-4	65	54	42
-5	65	56	43
-6	65	57	44
-7	65	59	45
-8	66	60	47
-9	67	61	48
-10	68	63	48
-11	69	64	49
-12	70	65	49
-13	71	66	49
-14	72	67	50
-15	73	68	50
-16	74	69	51
-17	75	70	51
-18	76	71	52
-19	77	72	53
-20	78	73	53
-21	79	74	54
-22	80	75	55

Patalpų oro temperatūra 18 °C


DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____



TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

**PAVENČIŲ KATILINĖS
 ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS**
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU NEPRIKLAUSOMOMIS ŠILDYMO SISTEMOMIS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po šilumokaičio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	65	34	29
9	65	35	30
8	65	37	32
7	65	38	33
6	65	40	35
5	65	41	36
4	65	43	38
3	65	44	39
2	65	46	41
1	65	47	41
0	65	49	40
-1	65	50	40
-2	65	52	40
-3	65	53	41
-4	65	54	42
-5	65	56	43
-6	65	57	44
-7	65	59	45
-8	66	60	47
-9	67	61	48
-10	68	63	48
-11	69	64	49
-12	70	65	50
-13	71	66	51
-14	72	67	52
-15	73	68	53
-16	74	69	54
-17	75	70	55
-18	76	71	56
-19	77	72	57
-20	78	73	58
-21	79	74	59
-22	80	75	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

