

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

VENTOS KATILINĖS ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama, °C	Grįžtama, °C
10	43	35
9	44	36
8	45	37
7	46	38
6	48	39
5	49	40
4	50	41
3	51	42
2	52	43
1	54	44
0	55	45
-1	56	46
-2	57	47
-3	58	48
-4	59	49
-5	61	50
-6	62	51
-7	63	52
-8	64	53
-9	65	53
-10	66	54
-11	67	55
-12	68	56
-13	69	56
-14	71	56
-15	72	57
-16	73	57
-17	74	57
-18	75	58
-19	76	58
-20	78	59
-21	79	59
-22	81	60


DVSTT v-kas

Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens debitas
 patalpų šildymui 57 t/h.
 Hp=30 m.v.st. Hg=20 m.v.st.

Maksimalus skaičiuotinas termofikacinio vandens debitas
 patalpų šildymui ir vėdinimui 89 t/h
 Hp=40 m.v.st. Hg=20 m.v.st.

Sutartiniai žymėjimai:

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis,
 Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis.

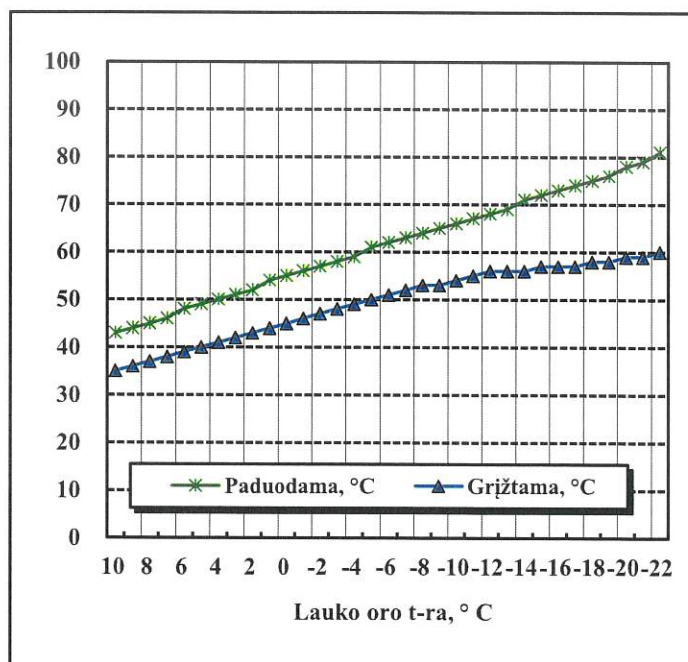


Eligijus Saltupis

SUDERINTA

Siaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____

TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius

 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

VENTOS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
ŠILUMOS VARTOTOJAMS
2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po pamaišymo siurblio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	40	34	30
9	41	35	31
8	42	37	32
7	43	38	33
6	45	40	34
5	46	41	35
4	47	43	36
3	48	44	37
2	49	46	38
1	51	47	39
0	52	49	40
-1	53	50	41
-2	54	52	42
-3	55	53	43
-4	56	54	44
-5	58	56	45
-6	59	57	46
-7	60	59	47
-8	61	60	48
-9	62	61	48
-10	63	63	49
-11	64	64	50
-12	65	60	51
-13	66	61	52
-14	68	63	53
-15	69	64	54
-16	70	65	55
-17	71	66	55
-18	72	67	56
-19	73	68	57
-20	75	70	58
-21	76	71	59
-22	78	73	60

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____



TVIRTINU
 UAB "Šiaulių energija"
 Technikos direktorius
 Remigijus Šinkūnas
 2026 - 09 - 04

VENTOS KATILINĖS
ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
 ŠILUMOS VARTOTOJAMS SU NEPRIKLAUSOMOMIS ŠILDYMO SISTEMOMIS
 2026 - 2027 m. šildymo sezonas

Vidutinė paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Vidutinė paros paduodama, °C	Rekomenduojama po šilumokaičio, °C	Vidutinė paros grįžtama į tinklus (ne didesnė), °C
10	40	34	31
9	41	35	33
8	42	37	34
7	43	38	34
6	45	40	35
5	46	41	36
4	47	43	37
3	48	44	39
2	49	46	40
1	51	47	41
0	52	49	42
-1	53	50	44
-2	54	52	46
-3	55	53	48
-4	56	54	49
-5	58	56	50
-6	59	57	51
-7	60	59	52
-8	61	60	53
-9	62	61	53
-10	63	63	54
-11	64	64	55
-12	65	60	56
-13	66	61	57
-14	68	63	58
-15	69	64	59
-16	70	65	60
-17	71	66	60
-18	72	67	61
-19	73	68	62
-20	75	70	63
-21	76	71	64
-22	78	73	65

Patalpų oro temperatūra 18 °C

DVSTT v-kas

Eligijus Saltupis

SUDERINTA
 Šiaulių rajono savivaldybės administracija

2026 - ____ - ____