


TVIRTINU:
UAB „Šiaulių energija“
Technikos direktorius

Remigijus Šinkūnas
2026-____ - ____

**ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
DAUGĖLIŲ KATILINĖ
2026 METŲ NE ŠILDYMO SEZONAS**

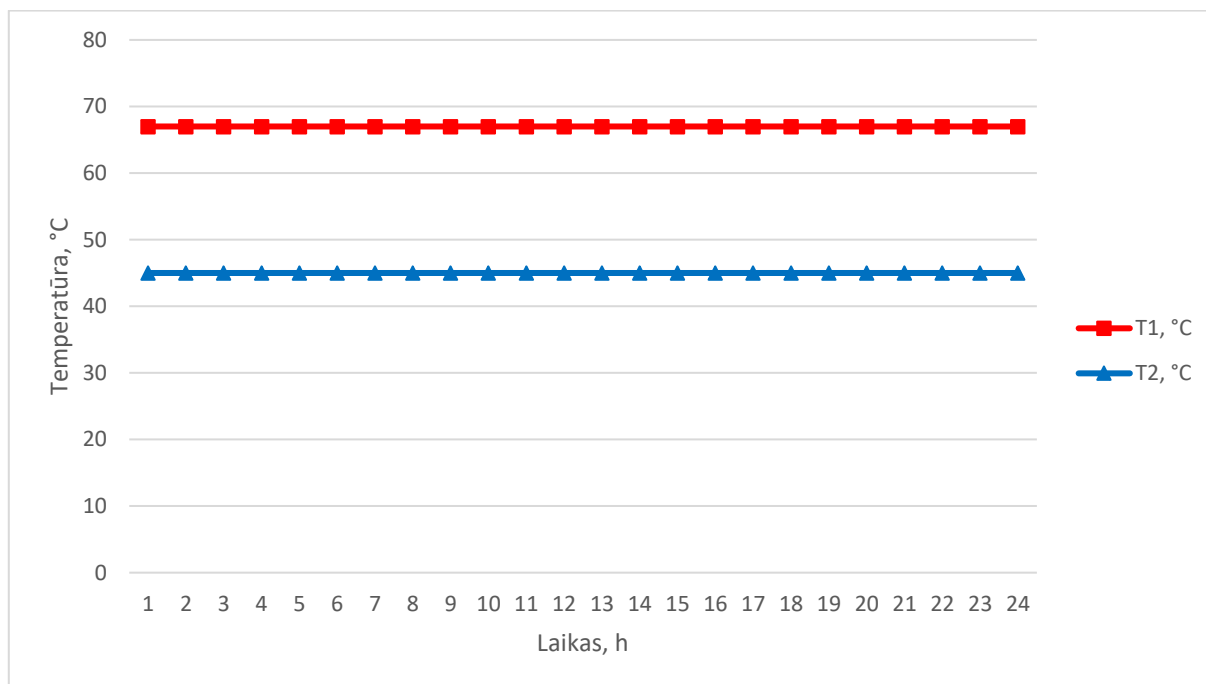

Hp=20 m. v. st.

Hg=11 m. v. st.

PASTABA:

T1 – tiekiamo šilumnešio temperatūra, °C

T2 – grąžinamo šilumnešio temperatūra, °C

Hp – tiekiamo šilumnešio slėgis, m. v. st.

Hg – grąžinamo šilumnešio slėgis, m. v. st.

Maksimalus skaičiuotinas šilumnešio srautas 38 t/h.

DVŠTT viršininkas

Eligijus Šaltupis