


TVIRTINU:
UAB „Šiaulių energija“
Technikos direktorius

Remigijus Šinkūnas
2026-____-____

**ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
PIETINĖ KATILINĖ IR ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖ ELEKTRINĖ
2026 METŲ NE ŠILDYMO SEZONAS**

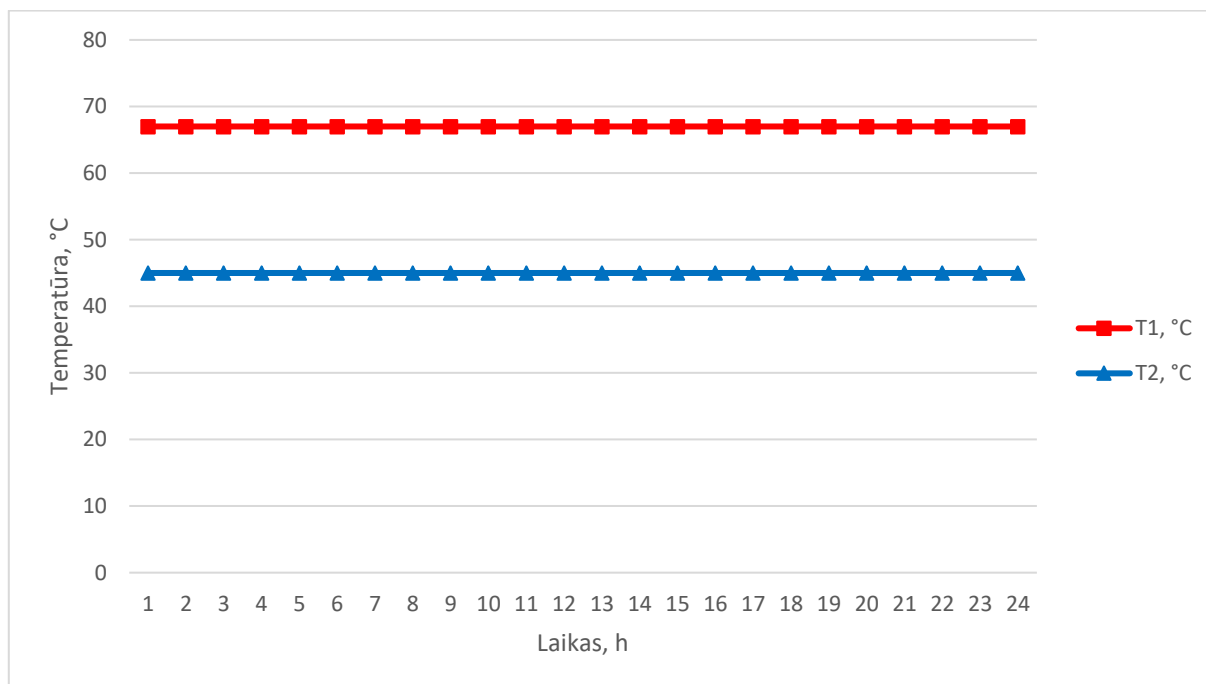

Hp=30 m. v. st.

Hg=14 m. v. st.

PASTABA:

T1 – tiekiamo šilumnešio temperatūra, °C

T2 – grąžinamo šilumnešio temperatūra, °C

Hp – tiekiamo šilumnešio slėgis, m. v. st.

Hg – grąžinamo šilumnešio slėgis, m. v. st.

Maksimalus skaičiuotinas šilumnešio srautas 1265 t/h.

DVŠTT viršininkas

Eligijus Šaltupis