TVIRTINU:
AB „Šiaulių energija“
Technikos direktorius
Remigijus Šinkūnas

_____
202_ - ___ - ___

ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
STUMBRO G. KATILINĖ
NE ŠILDYMO SEZONAS

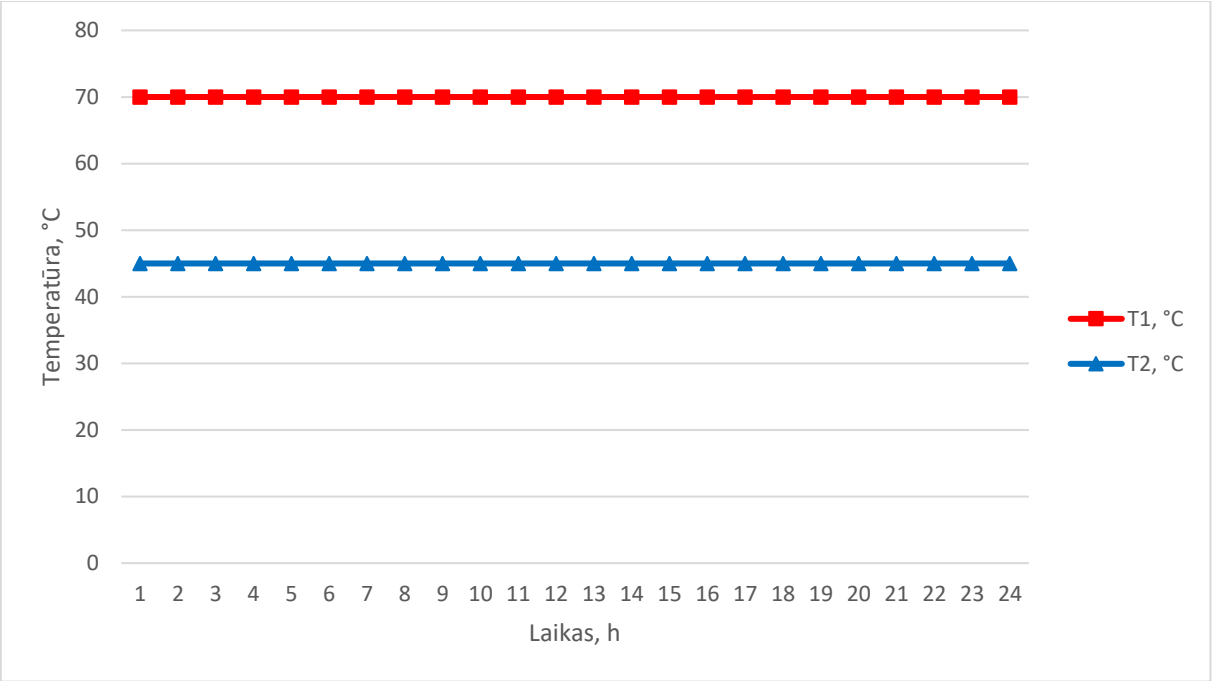

Hp=21 m. v. st. Hg=12 m. v. st.

PASTABA:
T1 – tiekiamo šilumnešio temperatūra, °C
T2 – grąžinamo šilumnešio temperatūra, °C
Hp – tiekiamo šilumnešio slėgis, m. v. st.
Hg – grąžinamo šilumnešio slėgis, m. v. st.

Maksimalus skaičiuotinas šilumnešio srautas 20 t/h.

DVŠTT viršininkas Eimantas Murauskas